


Oznaczenia na rysunku

- Instalacja wody pitnej (PP)
- Instalacja wody pitnej (PP) - odninek zasilający ist. budynek mieszkalny
- Instalacja ciepłej wody użytkowej (PP)
- Instalacja cyrkulacyjna (PP)
- Instalacja kanalizacji sanitarnej (PVC,PP)
- Instalacja kanalizacji sanitarnej (PVC,PP) prowadzona podstropowo
- Instalacja p.poż. (stal, ocynk)
- Instalacja centralnego ogrzewania c.o. (miedz cu)
- zawory podpiłonowe kulowe - instal. c.o.
- szafka hydryntowa wnekkowa z węzłem półsztywnym DN25 L=30m
- K3 płiony kanalizacyjne
- W7 płiony wodociągowe
- H1 płiony hydrantowy
- IV płiony c.o.
- grzejniki stalowe płytowe bocznozasilane
- wentylator wyciagowy śdenny

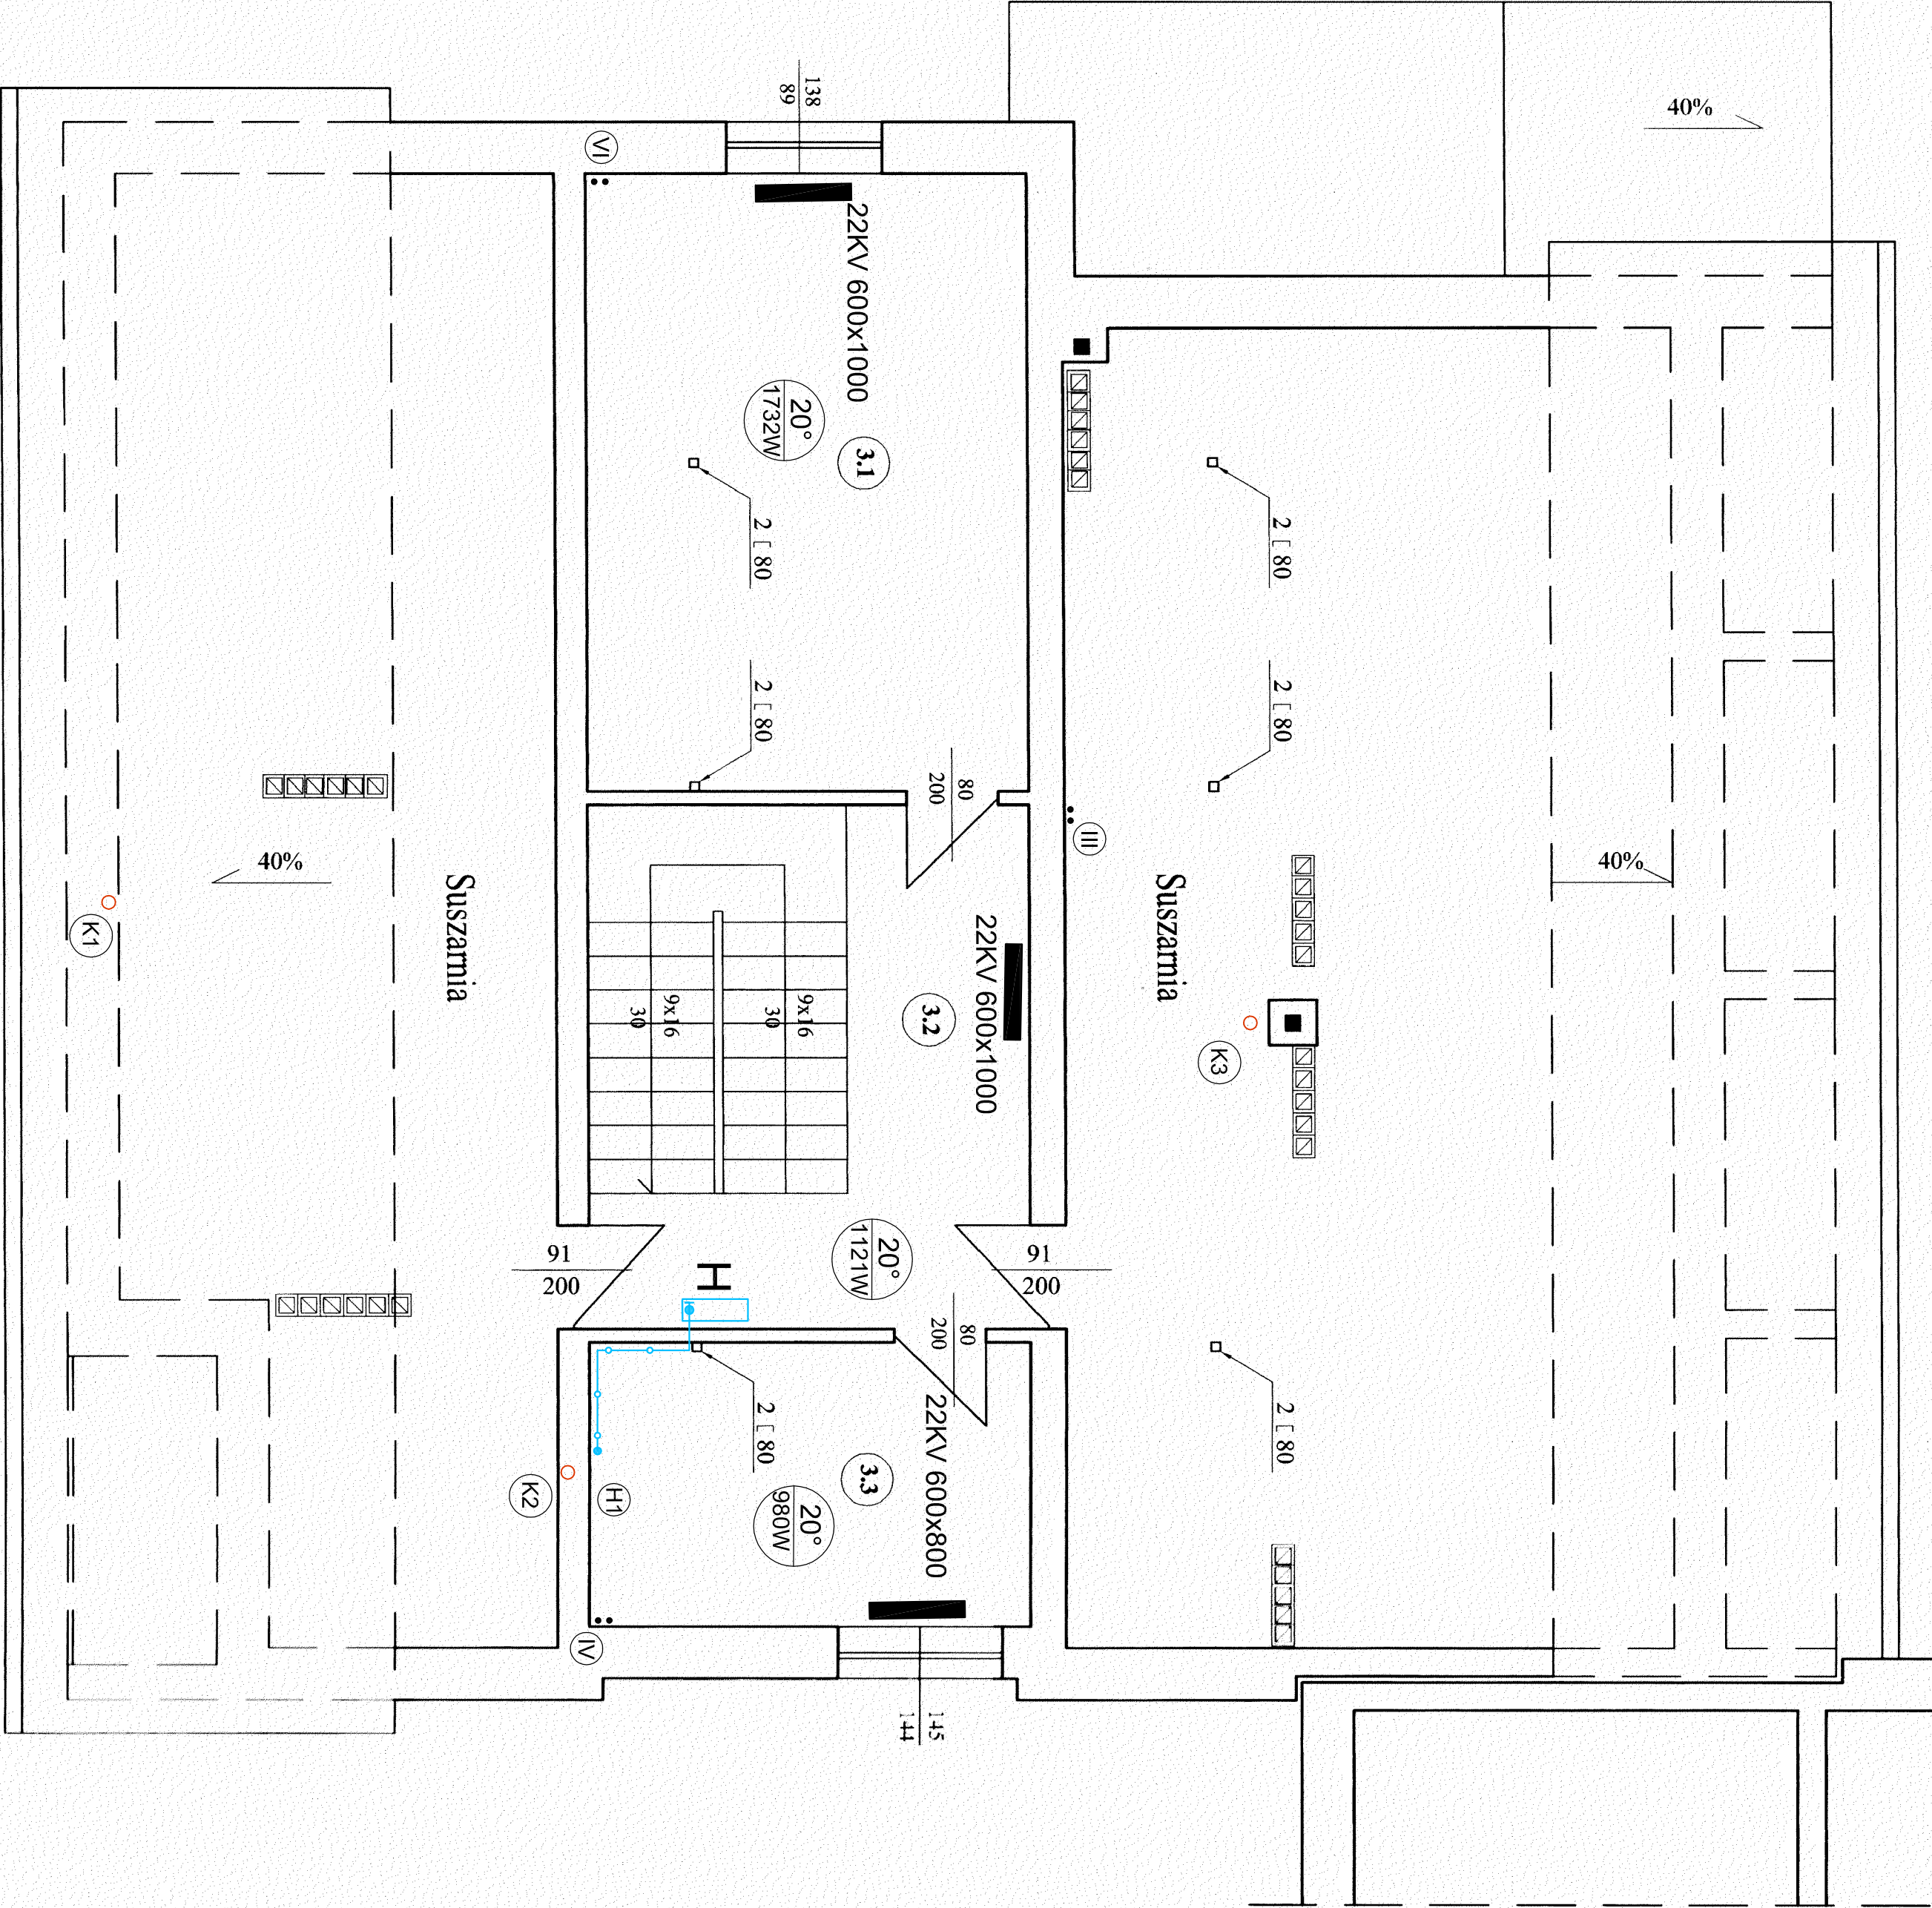

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA ODDZIAŁ INTERWENCJI POWIATOWEGO DOMU DZIECKA

ADRES INWESTYCJI	66-600 KROSNO ODRZANSKIE UL. KOSCIUSZKI DZ. Nr 1223/1
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE UL. PIASTÓW 10B 66-600 KROSNO ODRZANSKIE
BRANŻA	SANITARNA
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT	OPERAT Tomasz Tłarek 68-200 Żary al. Przyjaźni 3 tel. 604-975-567
PROJEKTANT	Inż. Tomasz Tłarek upr. projektowe 54/04/ZG
PROJEKTANT	Inż. Tomasz Dziółk upr. projektowe LBS/0082/POOS/10

RZUT PODDASZA

INSTALACJE SANITARNE

MAL 2011

SKALA 1:50

RYS. NR 4